

令和6年8月5日

報道機関各位

長岡市環境部環境政策課長



## 長岡市城岡1丁目周辺における地下水の水質調査の結果、安全が確認されました

7月30日の報道発表のとおり、DMG MORI Precision Boring 株式会社（長岡市城岡1丁目2番1号）の敷地内において有害物質である鉛およびふっ素が基準を超えて検出されたとの報告を受け、市では、周辺の地下水調査を実施しました。

その結果、地下水に異常は認められませんでしたので、下記のとおりお知らせします。

### 城岡1丁目周辺における地下水水質調査の結果

#### 1 水質調査結果について

- 調査地点 城岡1丁目地内ほか3地点（別紙「水質調査地点図」）
- 採水日 7月30日（火）、7月31日（水）
- 結果


項目（単位）\地点	地点1	地点2	地点3	地点4	環境基準
鉛（mg/L）	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.01 以下
ふっ素（mg/L）	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.8 以下

#### 2 市の対応

安全が確認できたことを町内会を通じて周辺住民に対してお知らせします。

問い合わせ：長岡市環境政策課 里村  
TEL 0258-24-0528

# 位置图

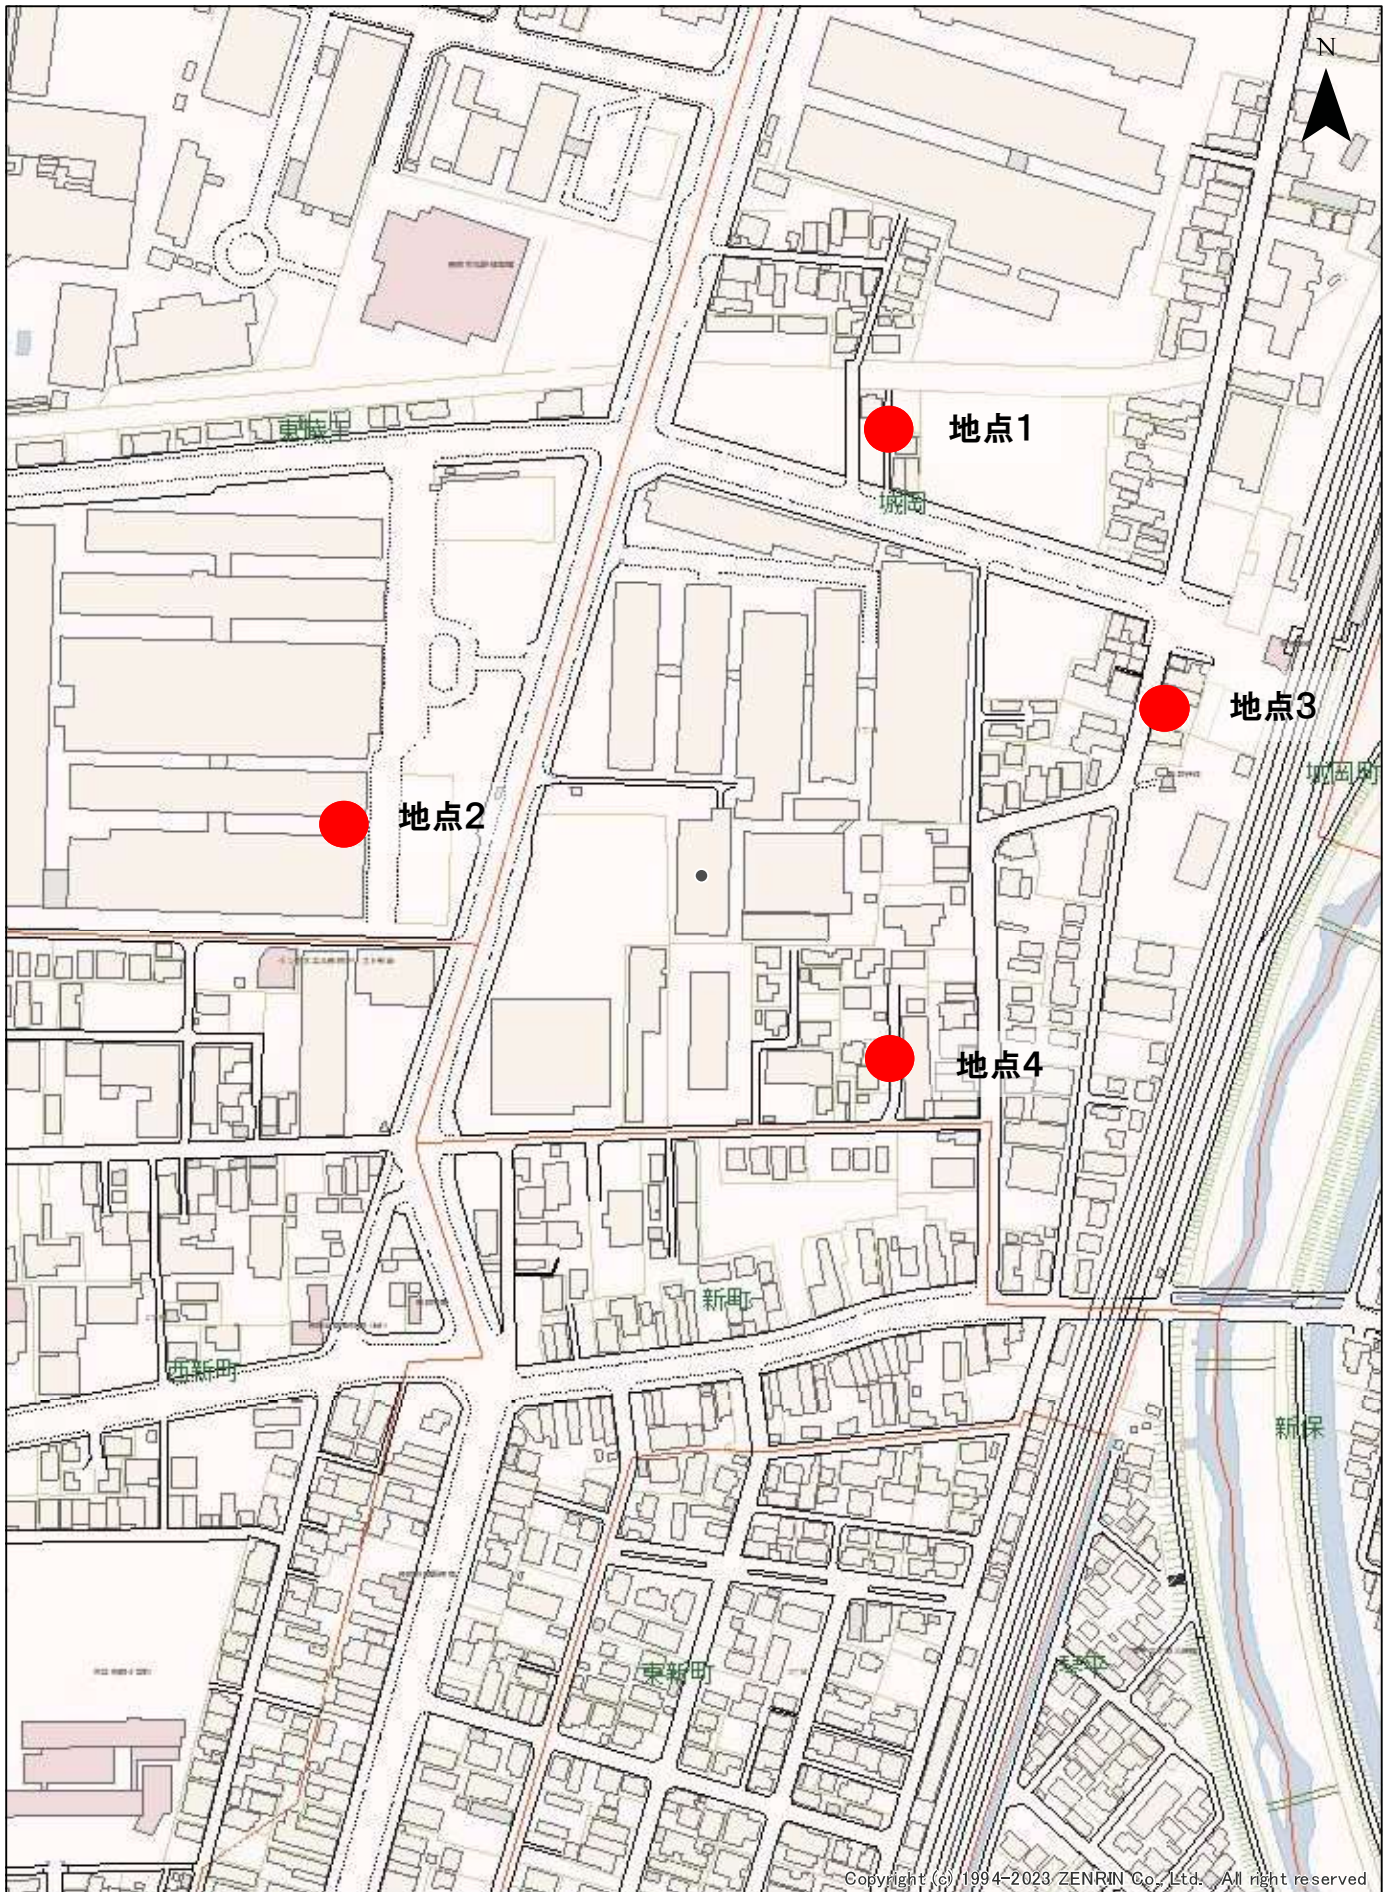

1:3,279

0 0.0425 0.085 0.17 km